


川崎市内の放射線量測定結果

地上1m空間線量率・単位 $\mu\text{Sv/h}$

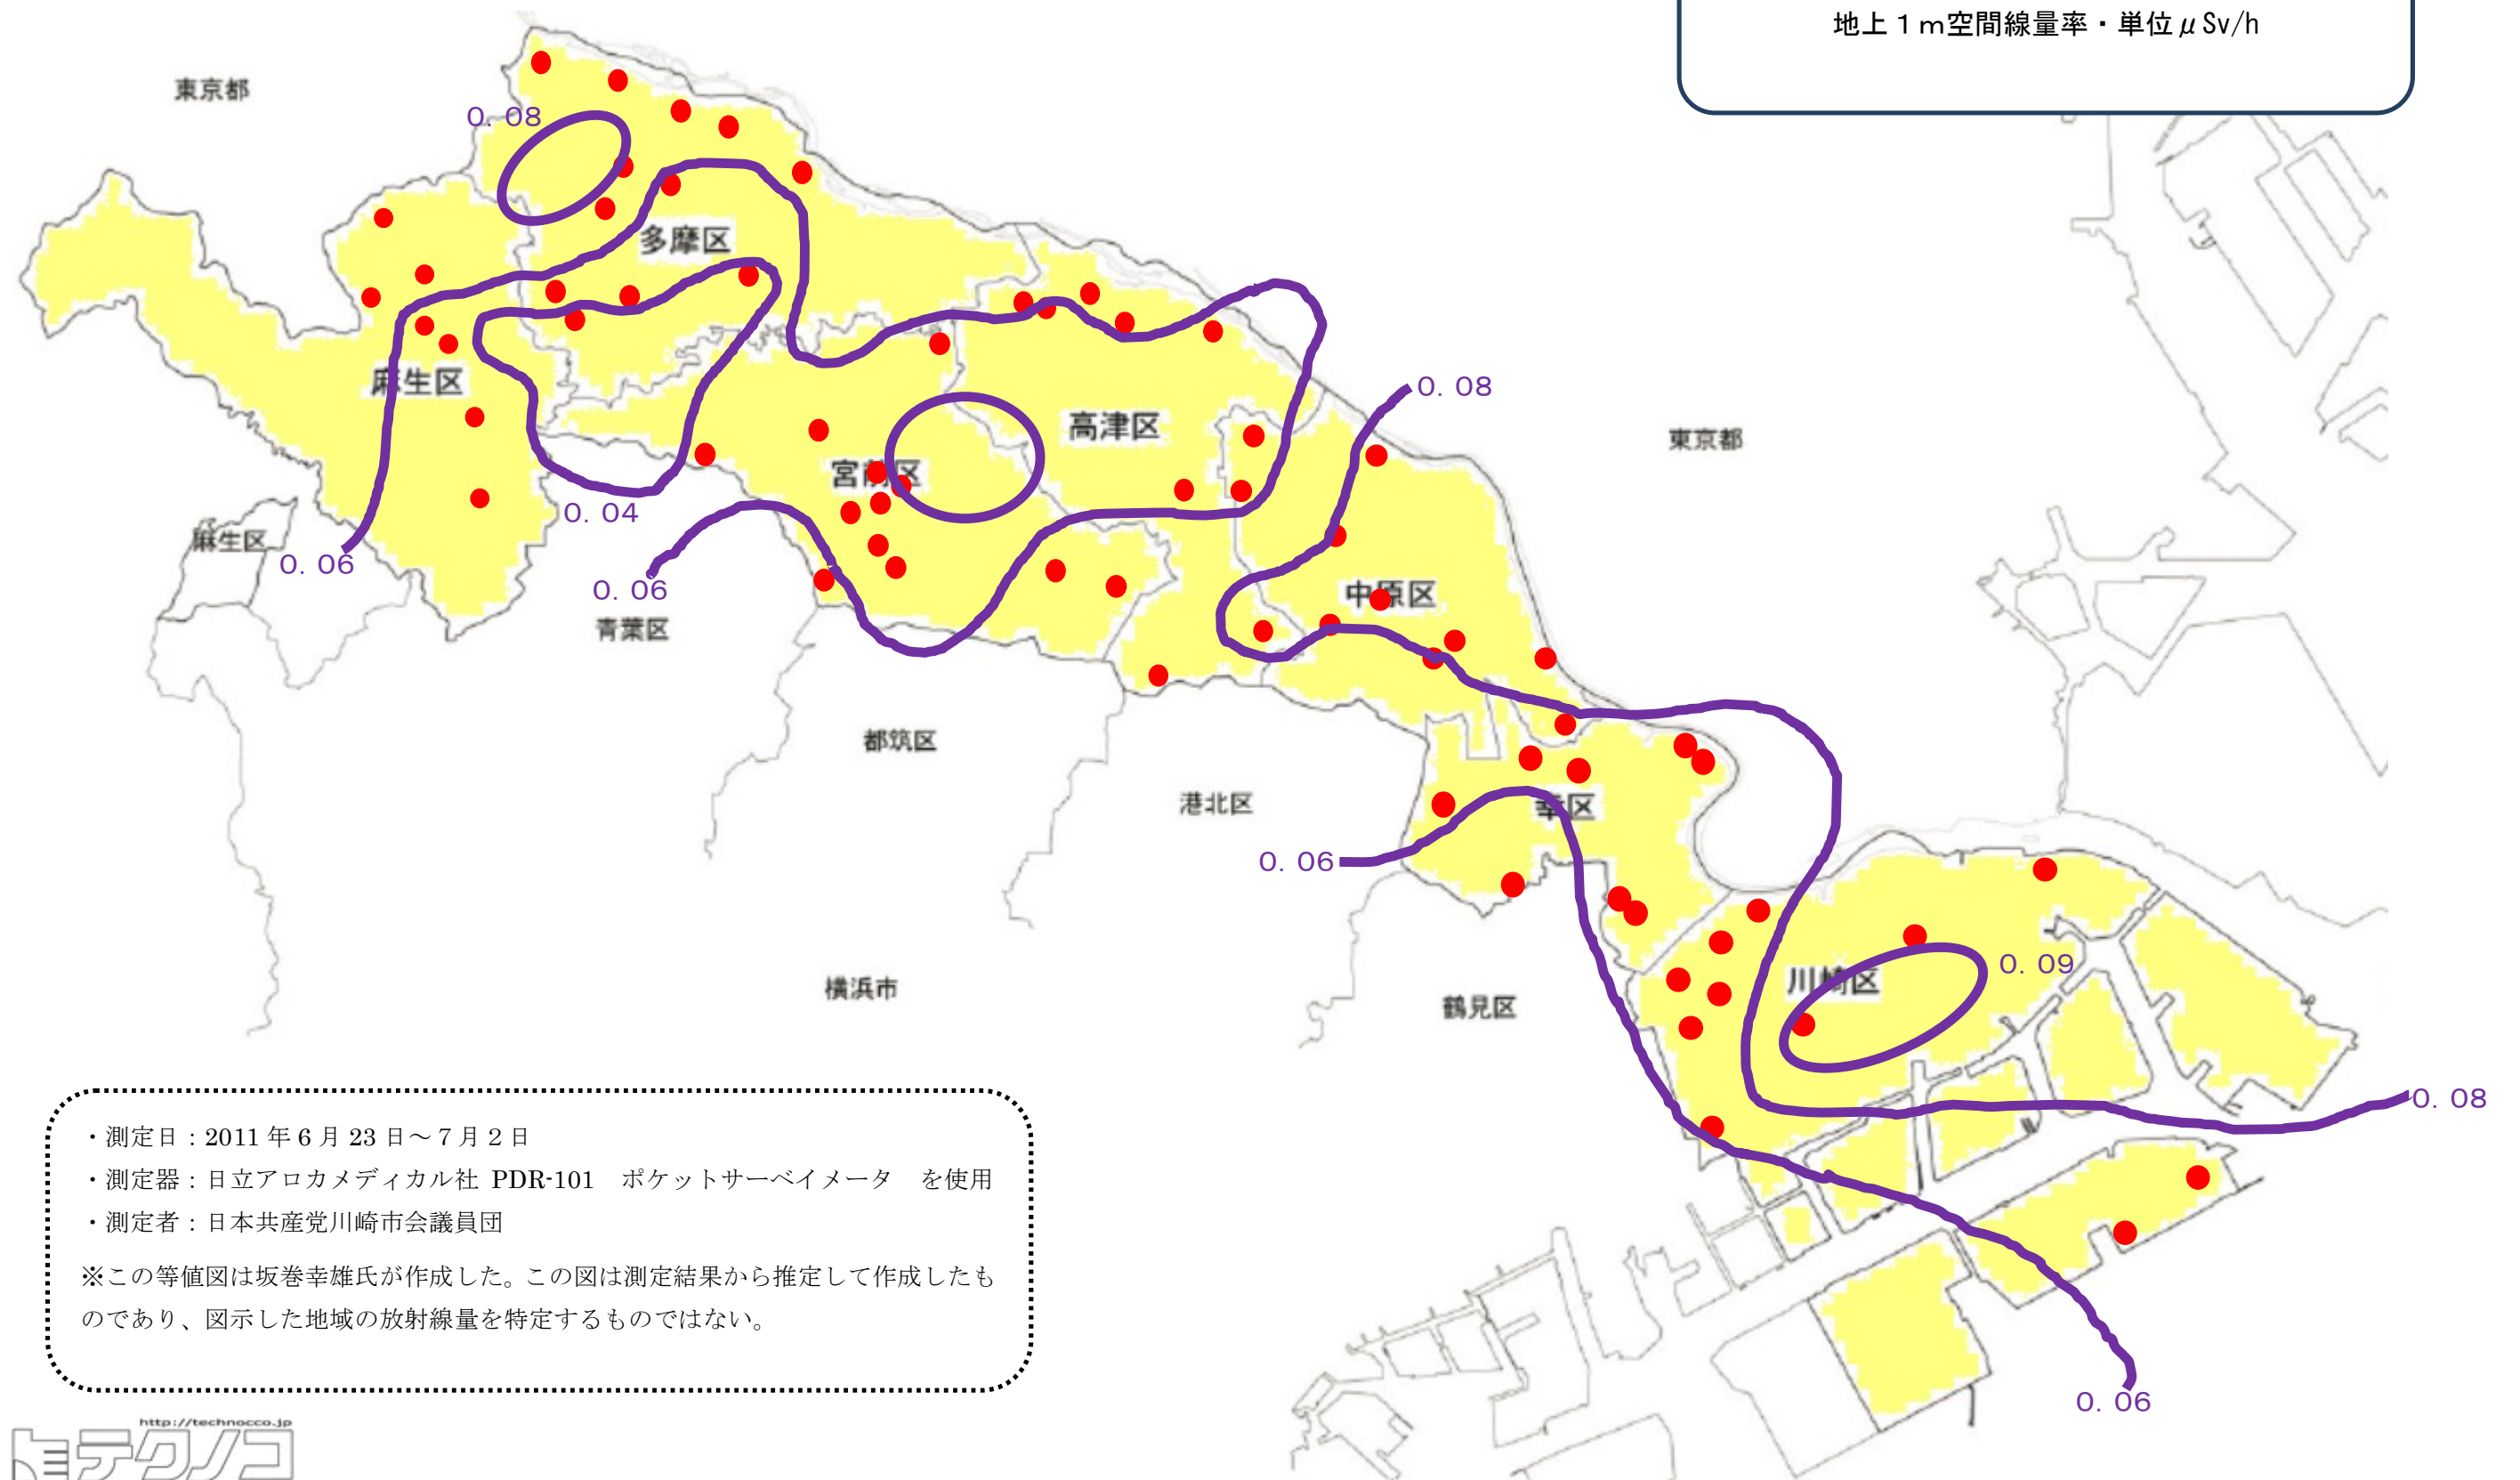

- ・測定日：2011年6月23日～7月2日
- ・測定器：日立アロカメディカル社 PDR-101 ポケットサーベイメータ を使用
- ・測定者：日本共産党川崎市議員団

※この等値図は坂巻幸雄氏が作成した。この図は測定結果から推定して作成したものであり、図示した地域の放射線量を特定するものではない。

